

## PRØVNINGSRAPPORT

DS/EN 10204-3.1

## PRØVNING AF MASKETRÅD IHT. DS/EN ISO 2307

**Firma:** Kent Lassen Pedersen  
Lyngbyskovvej 6  
9575 Terndrup

**Projektnr.:** 4C 1302213

**Teknologisk Institut har testet:** 1 stk. masketråd

**Emner modtaget:** 23.05.2011

**Dato for test:** 26.05.2011

**Net nr.:** 803

**Fabrikat:** Hvalpsund Net A/S, Havnepladsen 16, Farsø

**Fabrikationsdato:** -

**Nettets størrelse:** 10 x 10 meter m

**Masketrådmateriale:** Nylon

**Dimension af masketråd:** 2 mm

Nr	Beskrivelse og dato for afprøvning	Resultat / Min. værdi*
1	Brudstyrke for først afprøvede line d. 26.05.2011	1932 N / 1449 N

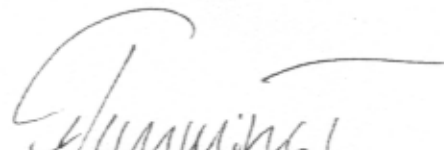
\*) Styrke af masketråd min. 75% af værdi for første afprøvede prøveline. Er resultatet lavere end kravet, skal det pågældende net enten kasseres, eller der kan fremsendes yderligere 2 tråde fra nettet til afprøvning. Middelværdi for brudstyrke af de 3 afprøvninger skal herefter være større end eller lig med kravet.

**NB:** Længde på prøveline til afprøvning = min. 1,5 m.

Dette certifikat bedes medsendt til Teknologisk Institut ved efterfølgende afprøvning.

Århus, d. 26.05.2011

  
Nis Hansen  
Sektionsleder

  
Flemming Thorsen  
Maskiningeniør